

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

APPARECCHI DA INCASSO PER L'ILLUMINAZIONE DI INTERNI GRADO DI PROTEZIONE IP20. (SE NON DIVERSAMENTE RIPORTATO NEI DATI DI TARGA). IL GRADO RIPORTATO IN MARCATURA SI RIFERISCE ALLA PARTE ESPOSTA DELL'INCASSO. PER IL FORO D'INCASSO FARE RIFERIMENTO AL DATO (DIAMETRO FORO IN mm.) RIPORTATO NEI DATI DI TARGA DELL'APPARECCHIO CON IL SIMBOLO Ø. UTILIZZARE IL LATO CONTRASSEGNA TO DI QUESTO FOG LIO PER LA MISURA DEL DIAMETRO FORO D'INCASSO. GLI APPARECCHI MARCATI CON IL SIMBOLO ∇ SONO IDONEI AL MONTAGGIO SU SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI. IN ASSENZA DI TALE MARCATURA SONO DA INTENDERSI IDONEI AL MONTAGGIO SOLO SU SUPERFICI NON COMBUSTIBILI. L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE COPERTO IN NESSUNA CIRCOSTANZA DA MATERIALE ISOLANTE O SIMILARE. VANO D'INCASSO. LA PARTE PIU' ALTA DELL'APPARECCHIO - AD APPARECCHIO INSTALLATO - DEVE MANTENERE UNA DISTANZA MINIMA DI mm. 25 DALLA SUPERFICIE DEL PLAFONE, AD ECCEZIONE DEGLI APPARECCHI CONTRASSEGNA TI CON IL SIMBOLO ∇ MENTRE LE PARTI LATERALI DEL VANO D'INCASSO DEVONO DISTARE ALMENO mm. 50 DAL CORPO DELL'APPARECCHIO.

SPLASH IP 65:
FISSARE LA FLANGIA A PLAFONE, SERRANDO A FONDO IN MODO PROGRESSIVO ED ALTERNO LE 2 VITI - DIS. (5)/(A). APPLICARE QUINDI IL VETRO FRONTALE (D) ANTEPONENDO LO SCHERMO SATINATO (B) E LA GHIERA DI FINITURA (C). PER BLOCCARE IL VETRO PREMERE E RUOTARE IN SENSO ORARIO FINO ALLA TACCA DI FINE CORSA - DIS. (6).
NOTA: PERCHÉ SIA GARANTITO IL GRADO DI PROTEZIONE DELL'APPARECCHIO ANCHE NELLA PARTE INCASSATA È NECESSARIO CHE IL VANO D'INCASSO PROVVEDA AD UNA PROTEZIONE DELL'APPARECCHIO UGUALE O MAGGIORE A QUELLA DICHIARATA E CHE LA SUPERFICIE DI APPOGGIO SIA PIANA E LISCIA ONDE PERMETTERE UN'ADEGUATA TENUTA DELLA GUARNIZIONE.

MONTAGGIO ACCESSORIO ANELLO ANTIFURTO COD. 7498 PER ART. SPLASH CON VETRO PIATTO.
INFILARE PRIMA IL CORPO DEL FARETTO NELL'ANELLO CON TRE FORI E INCASSARE POI NEL VANO DEL SOFFITTO.

APPLICARE IL VETRO PIATTO CON UN MOVIMENTO ROTATORIO. FISSARE L'ANELLO ANTIFURTO ESTERNO MEDIANTE LE TRE VITI A BRUGOLA, STRINGENDOLE CON L'APPOSITA CHIAVE IN DOTAZIONE CON L'ACCESSORIO.

MONTAGGIO ACCESSORIO CARENATURA PER CALCESTRUZZO COD.7499 PER ART. 7491.
APPLICARE LA CARENATURA E PROVVEDERE AL PASSAGGIO DEI CAVI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO CON IL TRASFORMATORE MEDIANTE UNO DEI TRE FORI A SCASSO SUL CORPO. QUINDI, PROCEDERE CON LA GETTIATA DI CALCESTRUZZO.

UK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

RECESSED DOWNLIGHTS FOR INDOOR ILLUMINATION PROTECTION CLASS IP20 (UNLESS OTHERWISE STATED IN THE NAMEPLATE DATA). THE PROTECTION CLASS MARKING REFERS TO THE EXPOSED PART OF THE RECESS. FOR THE RECESS HOLE, PLEASE SEE DATA (HOLE DIAMETER IN mm) GIVEN ON THE NAMEPLATE OF THE FITTING WITH THE SYMBOL Ø USE THE SIDE MARKED ON THIS SHEET FOR MEASURING THE RECESS HOLE. THE FIXTURES MARKED WITH THE ∇ SYMBOL CAN BE INSTALLED ON NORMALLY FLAMMABLE SURFACES. SHOULD SOME LIGHT FIXTURES BE WITHOUT THE ∇ MARK, THEY CAN BE INSTALLED ONLY ON A NON-FLAMMABLE SURFACES. NEVER, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, COVER THE LUMINAIRE WITH INSULATING MATERIAL OR THE LIKE. AFTER INSTALLATION, MAKE SURE THAT THE TOPMOST PART OF THE FITTING HAS A CLEARANCE OF AT LEAST 25 mm FROM THE CEILING SURFACE, APART FROM THE FITTINGS MARKED WITH THE SYMBOL ∇ WHILE THE SIDE PARTS OF THE RECESS SHOULD HAVE A CLEARANCE OF AT LEAST 50 mm FROM THE FITTING BODY.

SPLASH IP 65:
ATTACH THE CEILING MOUNTING FLANGE, THEN GRADUALLY, FULLY TIGHTEN FIRST ONE SCREW AND THEN THE OTHER - DWG. (5)/(A). THEN APPLY THE FRONT GLASS (D), INSERTING THE OPAQUE SHIELD (B) AND THE LOCK RING (C). TO LOCK THE GLASS INTO POSITION, PRESS AND TURN CLOCKWISE UNTIL THE END NOTCH. DWG. (6).
NOTE: TO GUARANTEE THE PROTECTION CLASS OF THE FIXTURE THE RECESSED ALSO IN THE RECESSED PART HOUSING MUST OFFER PROTECTION THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE INDICATED CLASS AND THE SUPPORT SURFACE MUST BE FLAT AND SMOOTH TO ENSURE AN ADEQUATE TIGHT SEAL OF THE GASKET.

ASSEMBLY OF ANTI-THEFT RING CODE 7498 FOR SPLASH LUMINAIRES WITH FLAT GLASS.
FIRST SLIP THE LUMINAIRE BODY INTO THE RING WITH THREE HOLES. THEN FIT IT IN THE CEILING CUT-OUT. FIT THE FLAT GLASS WITH A ROTARY MOVEMENT.

FASTEN THE OUTER ANTI-THEFT RING WITH 3 SOCKET HEAD SCREWS TIGHTENING THEM WITH THE KEY SUPPLIED AS STANDARD WITH THE ACCESSORY.

ASSEMBLY OF THE CONTAINER FOR CONCRETE CEILINGS CODE 7499 FOR PART NO. 7491
FIT THE CONTAINER AND PUSH THE CABLES FOR ELECTRICAL CONNECTION WITH THE TRANSFORMER THROUGH ONE OF THE THREE PRE-BLANCKED HOLES ON THE LUMINAIRE BODY. THEN PROCEED TO GROUTING.

D MONTAGEANLEITUNG

EINBAULEUCHTEN FÜR INNENBELEUCHTUNG. SCHUTZART IP20 (WENN NICHT ANDERS AUF DEM LEUCHTENSCHILD AUSGEWIESEN). DIE IM ZEICHEN ANGEGEBENE SCHUTZART BEZIEHT SICH AUF DEN HERVORSTEHENDEN TEIL DER LEUCHE. FÜR DIE GRÖSSE DES DECKENAUSSCHNITTS SIND DIE DATEN (DURCHMESSER DES DA IN mm AUF DEM SCHILD, MIT Ø ANGEGEBEN, ZU BEACHTEN. BENUTZEN SIE DIE AUF DIESER SEITE AUFGEZEICHNETEN MASSE, UM DEN QUERSCHNITT DES DECKENAUSSCHNITTS ZU MESSEN. DIE MIT DEM SYMBOL ∇ GEZEICHNETEN LEUCHTEN SIND ZUR MONTAGE AUF NORMALBRENNBAREN OBERFLÄCHEN GEEIGNET. WENN DIE LEUCHE KEIN ∇ ZEICHEN HAT, KANN SIE NUR AUF NICHT BRENNBAREN OBERFLÄCHEN INSTALLIERT WERDEN. DIE LEUCHE DARF AUF KEINEN FALL MIT ISOLIERMATERIAL ODER ÄHNLICHEM MATERIAL ABGEDECKT WERDEN. DECKENRAUM. MIT AUSNAHME DER LEUCHE, DIE MIT GEKENNZEICHNET SIND, MUSS DER ABSTAND ZWISCHEN OBEREM LEUCHTENABSCHLUSS UND DECKE MIN. 25mm BETRAGEN, WENN DIE LEUCHE INSTALLIERT IST. ∇ DER SEITENABSTAND ZWISCHEN LEUCHE UND DECKENRAUM MUSS MIN. 50mm BETRAGEN.

SPLASH IP 65:
DER FLANSCH AN DER DECKE BEFESTIGEN UND DABEI ABWECHSELND DIE BEIDEN SCHRAUBEN - ZEICH. (5)/(A) ANZIEHEN. DARAUFIN DAS GLAS (D) AUF DER VORDERSEITE AUFSETZEN UND DEN MATTIERTEN SCHUTZVORSATZ (B) SOWIE DEN ABDECKRING (C) VORSETZEN (6).
BEMERKUNG: UM DEN SCHUTZGRAD DER LEUCHE AUCH IM EINGEBAUTEN TEIL ZU GEWÄHRLEISTEN AUCH IM EINGEBAUTEN TEIL, IST ES NOTWENDIG, DEN EINBAURAUM MIT DEM GLEICHEN ODER EINEM HÖHEREN SCHUTZGRAD ALS ANGEGEBEN AUSZUSTATTEN. AUßERDEM MUß DIE AUFBAUOBERFLÄCHE FLACH UND GLATT SEIN, UM DEN RICHTIGEN SITZ DES DICHTUNGSRINGES ZU ERMÖGLICHEN.

MONTAGE DES ZUBEHÖRS DIEBSTAHSICHERUNGSRING BEST.-NR. 7498 FÜR SPLASH MIT FLACHEM GLAS.
ZUERST DAS STRAHLEGERÄUSE IN DEN MIT DREI BOHRUNGEN AUSGESTATTETEN RING EINSETZEN UND DANN IN DIE EINBAUÖFFNUNG AN DER DECKE EINSETZEN. DAS FLACHE GLAS MIT EINER DREHBEWEGUNG AUFSETZEN. DEN ÄßEREN DIEBSTAHSICHERUNGSRING MIT DEN DREI MITGELIEFERTEN INBUSSCHRAUBEN MONTIEREN UND MIT HILFE DES BEILIEGENDEN SCHLÜSSELS FESTZIEHEN.

MONTAGE DES ZUBEHÖRS BETONEINGIEßTOPF 7499 FÜR BEST.-NR. 7491
DEN EINGIEßTOPF AUFSETZEN, DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLUßKABEL DURCH EINE DER DREI VORGESTANZTEN BOHRUNGEN FÜHREN UND TRANSFORMATOR UND LEUCHTENKÖRPER VERBINDEN. DANACH KANN MIT DER BETONIERUNG BEGONNEN WERDEN.

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

ENCASTRABLES POUR L'ECLAIRAGE D'INTERIEURS INDICE DE PROTECTION IP20 (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES REPORTEES SUR LA PLAQUETTE). L'INDICE DE PROTECTION INDIQUÉ SUR LE LABEL SE RÉFÈRE À LA PARTIE EXPOSÉE DU GROUPE ENCASTRABLE. POUR LE TROU D'ENCASTREMENT, SE REPORTER A L'INDICATION (DIAMÈTRE TROU EN mm) ACCOMPAGNÉE DU SYMBOLE Ø SUR LA PLAQUETTE DU LUMINAIRE. UTILISER LE CÔTÉ MARQUÉ DE CE FEUILLET POUR MESURER LE DIAMÈTRE DU TROU DE MONTAGE. LES APPAREILS MARQUÉS AVEC LE SYMBOLE ∇ PEUVENT ÊTRE MONTÉS SUR DES SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES. SI UN APPAREIL N'EST PAS MARQUÉ PAR LE SYMBOLE ∇, IL PEUT ÊTRE MONTÉ SEULEMENT SUR DES SURFACES NON-INFLAMMABLES. L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE EN AUCUN CAS RECOUVERT D'UN MATÉRIAU ISOLANT OU SIMILAIRE. LOGEMENT LUMINAIRE LA PARTIE LA PLUS HAUTE DE L'APPAREIL, UNE FOIS CELUI-CI INSTALLÉ, DOIT ÊTRE PLACÉ A UNE DISTANCE MINIMALE DE 25 mm DE LA SURFACE DU PLAFOND, A L'EXCEPTION DES APPAREILS MARQUÉS DU SYMBOLE ∇, TANDIS QUE LES PARTIES LATÉRALES DU LOGEMENT DE L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE DISTANTES D'AU MOINS 50mm DU CORPS DE L'APPAREIL.

SPLASH IP 65:
FIXER LA BRIDE AU PLAFOND ET SERRER PROGRESSIVEMENT LES DEUX VIS - DESSIN (5)/(A) À FOND EN ALTERNANT LE SERRAGE. APPLIQUER ENSUITE LE VETRE AVANT (D) APRÈS AVOIR POSITIONNÉ L'ÉCRAN SATINÉ (B) ET LA FRETTE DE FINITION (C). POUR BLOQUER LE VETRE, APPLUYER E TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'À L'ENCOCHE DE BLOCAGE DESSIN (6). NOTE: POUR QUE L'INDICE DE PROTECTION DE L'APPAREIL DANS LA PARTIE ENCASTRABLE ÉGALEMENT, SOIT GARANTI, IL EST NÉCESSAIRE QUE LE COMPARTIMENT D'ENCASTREMENT FOURNISSE UNE PROTECTION DE L'APPAREIL ÉGALE OU SUPÉRIEURE À CELLE DÉCLARÉE, ET QUE LA SURFACE D'APPUI SOIT PLANE ET LISSE POUR PERMETTRE UNE TENUE ADÉQUATE DE LA GARNITURE.

MONTAGE ACCESSOIRE ANNEAU ANTIVOL CODE 7498 POUR ART. SPLASH AVEC VERRE PLAT.
ENFILER D'ABORD LE CORPS DU SPOT DANS L'ANNEAU À TROIS TROUS ET LE PLACER ENSUITE DANS LE LOGEMENT PRATIQUÉ AU PLAFOND. APPLIQUER LE VETRE PLAT EN LE FAISANT TOURNER. FIXER L'ANNEAU ANTIVOL EXTERNE AU MOYEN DES TROIS VIS ALLEN ET SERRER CELLES-CI AVEC LA CLÉ SPÉCIALE FOURNIE AVEC L'ACCESSOIRE.

MONTAGE ACCESSOIRE BÔTIER POUR BÉTON CODE 7499 POUR ART. 7491.
APPLIQUER LE BÔTIER ET FAIRE PASSER LES FILS NÉCESSAIRES AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC LE TRANSFORMATEUR DANS UN DES TROIS TROUS PRÉPARÉS SUR LE CORPS. EFFECTUER ENSUITE LA COULÉE DE BÉTON.






E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

APARATO DE ENCASTRE PARA LA ILUMINACIÓN INTERIOR GRADO DE PROTECCIÓN IP20 (SI NO CAMBIA EN LA CARACTERÍSTICAS NOMINALES). EL GRADO INDICADO EN LA MARCACIÓN SE REFIERE A LA PARTE EXPUESTA DEL EMPOTRAMIENTO. PARA EL AGUJERO DE ENCASTRE REFERIRSE AL DATO (DIÁMETRO AGUJERO EN mm.) QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL APARATO CON EL SÍMBOLO Ø UTILIZAR EL LADO MARCADO DE ESTA PÁGINA PARA LA MEDIDA DEL DIÁMETRO AGUJERO DE ENCASTRE. LOS APARATOS MARCADOS CON EL SÍMBOLO ∇ SON IDEALES PARA EL MONTAJE EN SUPERFICIES NORMALMENTE INFLAMMABLES. LOS APARATOS DESPROVISTOS DE LA MARCA ∇ SON IDEALES PARA EL MONTAJE ÚNICAMENTE EN SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES. EL APARATO NO DEBE CUBRIRSE NUNCA CON MATERIAL AISLANTE O SIMILAR. ESPACIO DE ENCASTRE. LA PARTE MÁS ALTA DEL APARATO - CUANDO EL APARATO HAYA SIDO INSTALADO - DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 25 mm. DE LA SUPERFICIE DEL PLAFÓN, CON EXCEPCIÓN DE LOS APARATOS MARCADOS CON EL SÍMBOLO ∇, MIENTRAS QUE LAS PARTES LATERALES DEL ESPACIO DE ENCASTRE DEBEN DISTAR POR LO MENOS 50 mm. DEL CUERPO DEL APARATO.

SPLASH IP 65:
FIJAR LA BRIDA EN EL TECHO AJUSTANDO A FONDO DE MANERA GRADUAL Y ALTERNA LOS 2 TORNILLOS - DIB. (5)/(A). LUEGO, APLICAR EL VIDRIO DELANTERO (D) ANTEPONIENDO LA PANTALLA SATINADA (B) Y EL CASQUILLO DE ACABADO (C). PARA BLOQUEAR EL VIDRIO PRESIONAR Y GIRAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA MUESCA DE TOPE. DIB. (6).
NOTA: PARA QUE EL GRADO DE PROTECCIÓN DEL APARATO TAMBIÉN EN LA PARTE EMPOTRADA ESTÉ ASEGURADO, ES NECESARIO QUE EL ESPACIO DE ENCASTRE BRINDE UNA PROTECCIÓN DEL APARATO IGUAL O MAYOR A LA DECLARADA Y QUE LA SUPERFICIE DE APOYO SEA PLANA Y LISA PARA PERMITIR UNA APROPIADA HERMETICIDAD DE LA GUARNICIÓN.

MONTAJE ACCESSOIRE ANILLO ANTIRROBO Cód. 7498 PARA EL ART. SPLASH CON CRISTAL PLANO.
INTRODUCIR EL CUERPO DEL FOCO EN EL ANILLO CON TRES AGUJEROS Y, LUEGO, EMPOTRAR EL BLOQUE EN EL CORRESPONDIENTE ESPACIO EN EL CIELORRASO. APLICAR EL CRISTAL PLANO CON UN MOVIMIENTO ROTATORIO. FIJAR EL ANILLO ANTIRROBO EXTERNO AJUSTANDO LOS TRES TORNILLOS DE HEXÁGONO INTERIOR CON LA APROPIADA LLAVE SUMINISTRADA JUNTO CON EL ACCESSORIO.

MONTAJE ACCESSOIRE CONTENEDOR PARA COLADA DE HORMIGÓN Cód. 7499 PARA ART. 7491
APLICAR EL CONTENEDOR Y HACER PASAR LOS CABLES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA CON EL TRANSFORMADOR A TRAVÉS DE UNO DE LOS TRES AGUJEROS CON REBABA SITUADOS EN EL CUERPO DEL MISMO CONTENEDOR. LUEGO, COLAR EL HORMIGÓN.

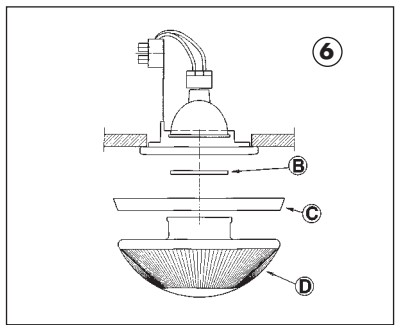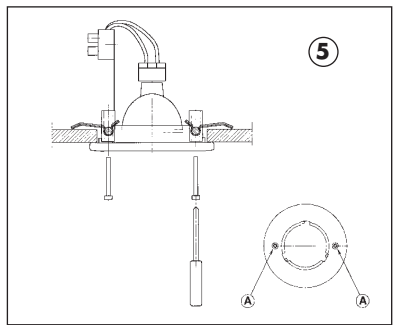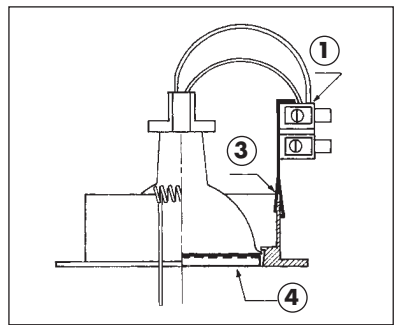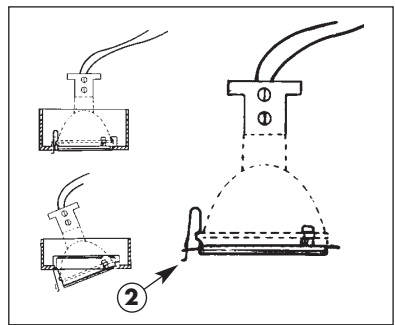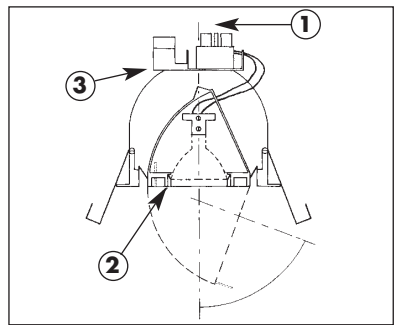

RAEE Gli apparecchi di illuminazione sono per definizione degli RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e, per quanto tali, non possono essere assimilati a rifiuti solidi urbani. Perciò, al termine del loro ciclo di vita, gli RAEE devono essere correttamente trattati e smaltiti perché potenzialmente pericolosi sia per l'ambiente sia per la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose nei componenti elettrici ed elettronici. Pertanto è fatto obbligo all'utilizzatore di consegnare gli apparecchi di illuminazione usati al Distributore, a fronte dell'acquisto di un'equivalente apparecchio nuovo, o esclusivamente per il territorio italiano direttamente al Consorzio per lo Smaltimento degli Apparecchi di Illuminazione - Ecolight - come delegato dalla Reggiani S.p.A. Illuminazione, che si incaricheranno del ritiro gratuito e del conferimento presso i centri di raccolta specializzati opportunamente costituiti dalle Amministrazioni Pubbliche atti al recupero, trattamento e smaltimento dei RAEE. Lo smaltimento abusivo o inadeguato di detti rifiuti comporterà sanzioni economiche e/o amministrative, il cui ammontare è stabilito a norma di legge.
N.B. Il ritiro gratuito di un apparecchio di illuminazione può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato della raccolta o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE o nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura nuova acquistata. In queste circostanze lo smaltimento è a carico del detentore che conferisce.

WEEE Luminaires are defined as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and as such may not be disposed of as solid urban waste. At the end of their life cycle, they must therefore be correctly treated and disposed of as substances of concern for both the environment and human health due to the presence of dangerous substances in the electrical and electronic components. The user must therefore consign used luminaires to the distributor when purchasing an equivalent new luminaire or, exclusively in the case of Italy, directly to Ecolight, the Consortium for the Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (Consorzio per lo Smaltimento degli Apparecchi di Illuminazione), delegated by Reggiani S.p.A. Illuminazione, who will collect the equipment free of charge and delivery it to the special collection facilities set up by the local authorities to recover, treat and dispose of WEEE. The illegal or inappropriate disposal of said waste is punishable by economic and/or administrative sanctions of the amount established by the law.
N.B. The free collection of a luminaire may be refused if there is a risk of contamination for the personnel performing the service, if it is evident that the luminaire does not contain the essential components or if it contains waste other than WEEE, or if the weight of the luminaire collected is more than double the weight of the luminaire acquired. In these circumstances, disposal is the responsibility of the holder.

WEEE Leuchten sind definitionsgemäß WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment - Elektro- und Elektronik-Altgeräte) und gehören daher nicht zum üblichen Siedlungsabfall. Diese Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer ordnungsgemäß behandelt und beseitigt werden, da sie aufgrund des Anteils an gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Bauteilen sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit potentiell gefährlich sind. Daher ist der Nutzer verpflichtet, die gebrauchten Leuchten an den Vertreiber zurückzugeben, wenn er eine gleichwertige neue Leuchte erwirbt, bzw., in Italien, direkt an den von Reggiani S.p.A. Illuminazione beauftragten Verband Ecolight (Consorzio per lo Smaltimento degli Apparecchi di Illuminazione - Verband für die Beseitigung von gebrauchten Leuchten), der für die kostenlose Rücknahme und die Zustellung an spezialisierte, entsprechend von den öffentlichen Verwaltungen eingerichtete Rücknahmestellen zuständig ist, die in der Lage sind, WEEE zu verwerten, zu behandeln und zu beseitigen. Eine gesetzwidrige oder nicht ordnungsgemäße Beseitigung dieser Altgeräte zieht Geld- oder Verwaltungsanktionen nach sich, deren Höhe gesetzlich festgelegt ist. N.B. Die kostenlose Rücknahme einer Leuchte kann abgelehnt werden, wenn die Gefahr einer Kontaminierung des mit der Rücknahme beauftragten Personals besteht, oder wenn es offensichtlich ist, dass die Leuchten die wesentlichen Bauteile nicht mehr enthalten bzw. andere Abfälle als Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten oder dass sie mehr als das Doppelte des Gewichts bei Neuerwerb besitzt. In diesen Fällen obliegt die Beseitigung dem Nutzer.

DEEE Les appareils d'éclairage étant par définition des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), ils ne peuvent de ce fait être assimilés à des déchets urbains solides. C'est pourquoi les DEEE doivent être, une fois arrivés au terme de leur cycle de vie, convenablement traités et éliminés en raison de leur dangerosité potentielle aussi bien pour l'environnement que pour la santé de l'homme, dangerosité qui s'explique par la présence de substances nocives dans les composants électriques et électroniques. L'utilisateur se voit donc dans l'obligation de remettre les appareils d'éclairage usagés au distributeur en échange de l'achat d'un nouvel appareil équivalent ou bien, mais uniquement sur le territoire italien, directement au Groupement pour l'élimination des appareils d'éclairage - Ecolight - mandaté dans ce sens par la société Reggiani S.p.A. Illuminazione; tous deux se chargeront gratuitement de l'enlèvement et de la remise aux points de collecte spécialisés, dûment mis en place par les collectivités locales, qui sont responsables de la valorisation, du traitement et de l'élimination des DEEE. L'élimination abusive ou inadéquate de ces déchets est passible de sanctions économiques et/ou administratives dont le montant sera fixé aux termes de la loi. Remarque: l'enlèvement gratuit d'un appareil d'éclairage peut être refusé en cas de risque de contamination du personnel chargé de la collecte, s'il s'avère évident que l'appareil ne contient pas les composants essentiels ou qu'il contient des déchets autres que des DEEE ou encore si le poids de l'appareil enlevé est supérieur au double du poids de l'appareil nouvellement acquis. Dans tous ces cas de figure, l'élimination est à la charge du détenteur.

RAEE Los aparatos de iluminación se definen RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y, por lo tanto, no pueden considerarse residuos sólidos urbanos. Por consecuencia, al finalizar su ciclo de vida, los RAEE deben tratarse y eliminarse correctamente siendo aparatos de riesgo para el medio ambiente y para la salud humana por la presencia, en sus componentes eléctricos y electrónicos, de materias peligrosas. Por lo tanto, el usuario debe entregar los aparatos de iluminación usados al Distribuidor (cuando compre un aparato igual nuevo) o bien directamente al Consorzio para la Eliminación de Aparatos de Iluminación - Ecolight - (sólo en el territorio italiano), como delegado por Reggiani S.p.A. Illuminazione, que recoge gratuitamente los aparatos y los lleva a los centros especializados de recogida (creados por las Administraciones Públicas) para la valorización, tratamiento y eliminación de los RAEE. En caso de eliminación ilegal o impropia de dichos residuos, a los inobservantes se les aplicarán sanciones económicas y/o administrativas cuyo importe se fija según la Ley.
NOTA El Consorzio puede rechazar la recogida gratuita de un aparato de iluminación en los siguientes casos: cuando existe riesgo de contaminación del personal encargado de la recogida; cuando el aparato no contiene los componentes esenciales o contiene residuos que no sean RAEE; cuando el peso del aparato retirado es superior al doble del peso del aparato nuevo comprado. En todos estos casos, la eliminación corre a cargo del poseedor del aparato.

LOW VOLTAGE - BIJOU - SPLASH:

DISINSERIRE LA TENSIONE DI RETE. NEGLI APPARECCHI PREDISPOSTI APPLICARE LA SQUADRETTA PORTA MORSETTO SUL CORPO DELL'APPARECCHIO (3), COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE (CHE DOVRA' ESSERE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE) PROVENIENTE DAL TRASFORMATORE AL MORSETTO (1) POSTO SULL'APPARECCHIO, ASSICURARE LA LAMPADA AL PORTALAMPADA E FISSARE IL TUTTO NELL'APPARECCHIO MEDIANTE LA MOLLA POLYBLOK (2) O LA MOLLA DENTELLATA (4) O PROCEDERE COME DA PARAGRAFO PRECEDENTE PER APPARECCHI SPLASH. ASSICURARSI CHE TUTTE LE CONNESSIONI SIANO BEN FISSATE. PROCEDERE QUINDI ALL'INSERIMENTO DELL'APPARECCHIO NEL FORO PRATICATO NEL CONTRASOFFITO.

INSTALLANDO I PRODOTTI ASSICURARSI CHE GLI OGGETTI ILLUMINATI SIANO MANTENUTI ALLA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA (IN METRI) INDICATA SULL'APPARECCHIO E RACCHIUSA NEL SIMBOLO (10,8m) LA DISTANZA VIENE MISURATA LUNGO L'ASSE OTTICO DALLA LAMPADA ALL'OGGETTO PIU' VICINO E VA RISPETTATA SCRUPolosAMENTE.

LA CONFORMITA' ALLA NORMA È GARANTITA SOLTANTO SE L'APPARECCHIO VIENE ALIMENTATO DA UN TRASFORMATORE DI SICUREZZA CONFORME ALLE NORME VIGENTI O EQUIVALENTI. GLI APPARECCHI A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA * (BTS) MARCATI ❖ NON DEVONO ESSERE COLLEGATI A CONDUTTORI DI TERRA.

A COMPLETAMENTO DEGLI APPARECCHI ART. 2000/2006/3707 3708/3718/4874/4875 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAMPADINE BISPINA A BASSISSIMA PRESSIONE, CONTRADDISTINTE DA SIMBOLO ☞

ATTENZIONE: IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA DISINSERIRE LA TENSIONE DI RETE.

UTILIZZARE SOLO LE LAMPADINE PREVISTE PER L'APPARECCHIO E SPECIFICATE NEI DATI DI TARGA. CONTROLLARE SEMPRE LO STATO DEL PORTALAMPADA E DEI CONDUTTORI.

PER GLI APPARECCHI CHE NE SONO PROVISTI SI RACCOMANDA DI SERRARE CON FORZA LE VITI PRESENTI SUI CONTATTI DEI PORTALAMPADA. I PEZZI DI RICAMBIO SONO SEMPRE DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI DISTRIBUTORI.

NON TOCCARE LA LAMPADA CON LE MANI NUDE, QUALORA CIO' AVVENISSE, PULIRLA CON ALCOOL.

LA DURATA DELLE LAMPADINE È STRETTAMENTE LEGATA AD UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE (LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NON DOVRA' ESSERE IN NESSUN CASO SUPERIORE AL VALORE NOMINALE) AL NUMERO DI ACCENSIONI, AD UNA BUONA CIRCOLAZIONE D'ARIA NEL PLAFON.

SE SI UTILIZZANO LAMPADINE AUTOPROTEGTE, ELIMINARE IL VETRO DI PROTEZIONE IN DOTAZIONE ALL'APPARECCHIO.

ATTENZIONE: GLI IMPIANTI A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA (BTS) DEVONO ESSERE REALIZZATI CON CONDUTTORI DI SEZIONE OPPORTUNA; VI SUGGERIAMO DI CONSULTARE LA TABELLA ORIENTATIVA (5) PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

LOW VOLTAGE - BIJOU - SPLASH:

SWITCH OFF THE POWER SUPPLY. IN THOSE FITTINGS WITH THE TERMINAL HOLDER BRACKET, FIX THIS BRACKET TO THE BODY OF THE LIGHTING FITTING (3). CONNECT THE MAINS CABLE (WHICH SHOULD BE RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES) FROM THE TRANSFORMER TO TERMINAL (1) ON THE FITTING. FIRMLY SECURE THE LAMP IN THE LAMPHOLDER. FIX ALL ITEMS IN THE FITTING THROUGH THE POLYBLOK SPRING (2) OR TOOTHED SPRING (4) WHEN PROVIDED. MAKE SURE THAT ALL CONNECTIONS BE WELL TIGHTENED. THEN PROCEED TO INSERT THE FITTING IN THE HOLE OF THE FALSE CEILING. CEILING RECESS.

WHEN INSTALLING THE PRODUCTS, MAKE SURE THAT NORMALLY INFLAMMABLE MATERIALS ARE KEPT AT THE MINIMUM SAFETY DISTANCE (IN METRES) MARKED ON THE FITTING AND ENCLOSED IN THE SYMBOL (10,8m) THE DISTANCE IS MEASURED ALONG THE OPTICAL AXIS FROM THE LAMP TO THE NEAREST OBJECT AND MUST BE SCRUPULOUSLY OBSERVED.

COMPLIANCE WITH REGULATIONS IS ONLY GUARANTEED IF THE LIGHTING FITTING IS SUPPLIED THROUGH A SAFETY TRANSFORMER CONFORMING TO CENELEC EN 60742 STANDARD (IEC 14-6) OR EQUIVALENT SAFETY EQUIPMENT WITH TRANSFORMING CAPABILITY.

VERY LOW SAFETY VOLTAGE LIGHTING FITTINGS (BTS) MARKED ❖ MUST NOT BE CONNECTED TO EARTH (GROUND) CONDUCTORS.

FOR LUMINAIRES CODE NO. 2000/2006/3707/3708/3718/4874/4875 PLEASE USE VERY LOW PRESSURE CAPSULE LAMPS ONLY, MARKED WITH THE SYMBOL ☞

CAUTION: SWITCH OFF THE MAINS VOLTAGE BEFORE CHANGING THE LAMP. ONLY USE LAMPS DESIGNED FOR THE FITTING, SPECIFIED IN THE NAMEPLATE DATA.

REGULARLY INSPECT THE STATE OF THE LAMPHOLDER AND CONDUCTORS.

TIGHTEN WITH FORCE THE SCREWS ON THE LAMPHOLDER CONTACTS (IF PRESENT).

SPARE PARTS ARE ALWAYS HELD IN STOCKS BY OUR DISTRIBUTORS. NEVER TOUCH THE LAMP WITH BARE HANDS. SHOULD THIS OCCUR, CLEAN IT WITH ALCOHOL.

LAMP WORKING LIFE STRICTLY DEPENDS ON CORRECT POWER SUPPLY (SUPPLY VOLTAGE SHOULD NEVER BE ABOVE THE NOMINAL VALUE), ON THE NUMBER OF TIMES SWITCHED ON AND ON A GOOD CIRCULATION OF AIR IN THE FALSE CEILING.

WHEN USING SELF-PROTECTED LAMPS DO NOT MOUNT THE SAFETY GLASS PROVIDED.

N.B. USE CONDUCTORS OF ADEQUATE CROSS SECTION IN THE VERY LOW SAFETY VOLTAGE LIGHT FITTINGS. YOU ARE ADVISED TO CONSULT THE GUIDE TABLE (5) BEFORE PROCEEDING TO THE ELECTRICAL SYSTEM.

LOW VOLTAGE - BIJOU - SPLASH:

NETZSTROM ABSCHALTEN. IN DEN DAFÜR VORGEGEHENEN LEUCHTEN, DEN KLEMMENHALTER AUF DER LEUCHE BEFESTIGEN (3); EINSPEISUNGSKABEL (HITZBESTÄNDIG) DAS VOM TRANSFORMATOR ZUR KLEMME AN DER LEUCHE FÜHRT, ANSCHLIESSEN. LAMPE AUF DIE FASSUNG SETZEN. DIE MONTIERTEN TEILE IN DIE LEUCHE EINSETZEN UND MIT DER POLYBLOK - FEDER (2) ODER DER ZAHNFEDER (4), FALLS VORGEGEHEN, BEFESTIGEN. ÜBERPRÜFEN, OB ALLE VERBINDUNGSTEILE FEST SITZEN. DIE LEUCHE KANN DANN IN DIE ÖFFNUNG IN DER ZWISCHENDECKE EINGESETZT WERDEN.

BEI DER INSTALLATION DER LEUCHTEN IST DARAUf ZU ACHTEN, DASS SICH NORMAL ENTFLAMMBARE MATERIALIEN IM MINDESTABSTAND (IN METERN) BEFINDEN, AUSGEWIESEN AUF DER LEUCHE, SYMBOL (10,8m) DIESE ENTFERNUNG WIRD LÄNGS DER OPTISCHEN ACHE SWISCHEN LAMPE UND DEM IHR NÄCHST GELEGENEN GEGENSTAND GEMESSEN UND MUSS UNBEDINGT EINGEHALTEN WERDEN.

DIE NORMGEMÄSSHEIT WIRD NUR DANN GARANTIRT, WENN DIE LEUCHE DURCH EINEN SICHERHEITSTRANSFORMATOR, DER DER NORM CENELEC EN 607 42 (CEI 1-4-6) ENTSPRICHT, ODER ANALOGE TRANSFORMATOREN EINGESPEIST WIRD.

LEUCHTEN MIT SEHR NIEDRIGER SCHUTZSPANNUNG, MIT GEKENNZEICHNET, DÜRFEN NICHT AN ERDLEITUNGEN ANGESCHLOSSEN WERDEN.

BEI DEN LEUCHTEN ART. NR.

2000/2006/3707/3708/3718/4874/4875 BITTE NUR 2-STIFTSOCKEL-HALOGEN-NIEDERDRUCKGLÜHLAMPEN VERWENDEN, WELCHE MIT DEM SYMBOL ☞ MARKIERT SIND.

ACHTUNG: BEI LAMPENWECHSEL NETZSTROM ABSTELLEN.

NUR DIE FÜR DIE LEUCHE GEEIGNETEN, IM LEUCHTENSCHILD ANGEGEBEBEN LAMPEN BENUTZEN. DEN ZUSTAND DER FASSUNG UND DER KABEL REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN.

DIE SCHRAUBEN AUF DEN KONTAKTEN DER LAMPENFASSUNG FEST ANZIEHEN (WENN VORHANDEN).

ERSATZTEILE SIND BEI UNSEREM VERTRIEB ERHÄLTICH.

DIE LAMPEN NICHT MIT BLOSSEN HÄNDEN BERÜHREN; FALLS DIES DENNOCH VORKOMMEN SOLLTE, DIE LAMPE MIT ALKOHOL REINIGEN.

DIE LAMPENDAUER HÄNGT BEDEUTEND VON EINER FACHGERECHTEN EINSPEISUNG (DIE ANSCHLUSSSPANNUNG DARF IN KEINEM FALL DEN NENNWERST ÜBERSCHREITEN), VON DER ANZAHL DER ZÜNDUNGEN SOWIE VON LUFTZIRKULATION IM DECKENHOHLRAUM, AB.

BEI DER VERWENDUNG VON LAMPEN MIT EINGEBAUTER SCHUTZVORRICHTUNG, DIE MITGELIEFERTEN SCHUTZVORSÄTZE ENTFERNEN.

ACHTUNG: ANLAGEN MIT SEHR NIEDRIGER SICHERHEITSSPANNUNG MÜSSEN MIT LEITERN ENTSPRECHENDEN QUERSCHNITTS VERLEGT WERDEN.

WIR RATEN IHNEN, DIE TABELLE (5) ZU BENUTZEN, BEVOR SIE MIT DER VERLEGUNG DER ANLAGE BEGINNEN.

LOW VOLTAGE - BIJOU - SPLASH:

COUPER LA TENSION DE RESEAU. DANS LES APPAREILS PREDISPOSES A CET EFFET, PLACER LE PORTE-BORNE SUR LE CORPS DE L'APPAREIL (3); RELIER LE CÂBLE D'ALIMENTATION (QUI DOIT RESISTER AUX HAUTES TEMPERATURES) PROVENANT DU TRANSFORMATEUR A LA BORNE (1) SITUÉE SUR LE LUMINAIRE. FIXER LA LAMPE A LA DOUILLE ET MONTER L'ENSEMBLE DANS L'APPAREIL AVEC LE RESSORT POLYBLOK (2) OU LE RESSORT DENTE (4) LORSQUE CELUI-CI EST PREVU. S'ASSURER QUE TOUTES LES CONNEXIONS SONT CORRECTEMENT FIXEES. PROCEDER ENSUITE A L'INTRODUCTION DE L'APPAREIL DANS LE TROU PRATIQUE DANS LE FAUX-PLAFOND.

LORS DE L'INSTALLATION DES APPAREILS, S'ASSURER QUE LES MATERIAUX NORMALEMENT INFLAMMABLES SONT MAINTENUS LA DISTANCE MINIMALE DE SECURITE (EN METRES) INDIQUEE SUR L'APPAREIL ET CONTENUE DANS LE SYMBOLE (10,8m) LA DISTANCE EST MESUREE LE LONG DE L'AXE OPTIQUE DE LA LAMPE JUSQU' A L'OBJET LE PLUS PROCHE, ET DOIT ÊTRE SEVEREMENT RESPECTEE.

LA CONFORMITE DE L'APPAREIL A LA NORME N'EST GARANTIE QUE SI CELUI-CI EST ALIMENTE PAR UN TRANSFORMATEUR DE SECURITE LUI-MÊME CONFORME A LA NORME CENELEC EN 60742 (CEI 1 - 4 - 6) OU PAR DES SOURCES DE SECURITE EQUIVALENTES. LES APPAREILS A TRÈS BASSE TENSION DE SECURITE (BTS) MARQUES PAR LE SYMBOLE ❖ NE DOIVENT PAS ÊTRE RELIES A DES CONDUCTEURS DE TERRE.

DANS LES APPAREILS NON EQUIPES DE VERRE DE PROTECTION, REF. 2000/2006/3707/3708/3718/4874/4875, UTILISER EXCLUSIVEMENT LES LAMPES BI-PINS A TRES BASSE PRESSION, MARQUEES DU SYMBOLE ☞

ATTENTION: AVANT DE REMPLACER LA LAMPE, COUPER LA TENSION DE RESEAU. UTILISER UNIQUEMENT DES LAMPES PREVUES POUR L'APPAREIL ET SPECIFIEES SUR LA PLAQUETTE CONTENANT LES DONNEES TECHNIQUES.

POUR LES APPAREILS QUI EN SONT DOTÉS, IL EST RECOMMANDÉ DE SERRER FORTEMENT LES VIS SE TROUVANT SUR LES CONTACTS DES DOUILLES.

TOUJOURS VERIFIER L' ETAT DES DOUILLES ET DES CONDUCTEURS. LES PIÈCES DE RECHANGE SONT TOUJOURS DISPONIBLES CHEZ NOS DISTRIBUTEURS.

NE PAS TOUCHER LA LAMPE AVEC LES MAINS NUDES. DANS LE CAS CONTRAIRE, LA NETTOYER AVEC UN PEU D'ALCOOL.

LA DUREE DE LA LAMPE EST ETROITEMENT LIEE A UNE ALIMENTATION CORRECTE (LA TENSION D'ALIMENTATION NE DOIT ÊTRE EN AUCUN CAS SUPERIEURE A LA VALEUR NOMINALE), A LA FREQUENCE D'UTILISATION ET A UNE CIRCULATION ADEQUATE DE L'AIR DANS LE PLAFOND.

EN CAS D'UTILISATION DE LAMPES AUTO-PROTÉGÉES, RETIRER LE VERRE DE SÉCURITÉ FOURNI AVEC L'APPAREIL.

LOW VOLTAGE - BIJOU - SPLASH:

DESCONECTAR LA TENSION DE LA RED. EN LOS APARATOS PREDISPOSTOS APPLICAR EL ANGULAR PORTA BORNE SOBRE EL CUERPO DEL APARATO (3), CONECTAR EL CABLE DE SUMINISTRO DE CORRIENTE (QUE DEBERÀ SER RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS) PROCEDENTE DEL TRANSFORMADOR AL BORNE DE CONEXIÓN (1) COLOCADO SOBRE EL APARATO, APLICAR LA LAMPARA AL PORTALAMPARA Y FIJAR TODO AL APARATO POR MEDIO DEL MUELLE POLYBLOK (2) O DEL MUELLE ENDENTADO (4) DONDE PREVISTO. ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÈN BIEN EFECTUADAS. PROCEDER POR LO TANTO CON LA INTRODUCCIÓN DEL APARATO EN EL AGUJERO HECHO EN EL CIELO RASO.

INSTALANDO LOS PRODUCTOS ASEGURARSE DE QUE LOS MATERIALES NORMALMENTE INFLAMMABLES SE ENCUENTREN A LA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD (EN METROS) INDICADA SOBRE EL APARATO Y CONTENIDA EN EL SÍMBOLO (10,8m) LA DISTANCIA SE MIDE A LO LARGO DEL EJE ÓPTICO DESDE LA LAMPARA HASTA EL OBJETO MÀS CERCANO Y DEBE SER RESPETADA ESCRUPULOSAMENTE.

LA CONFORMIDAD A LA NORMA ESTÀ GARANTIZADA SÓLO SI EL APARATO VIENE ALIMENTADO POR UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CONFORME A LA NORMA CENELEC EN 607 42 (CEI 1-4-6) O POR FUENTES DE IGUAL SEGURIDAD.

LOS APARATOS DE MUY BAJA TENSION DE SEGURIDAD (BTS) MARCADOS ❖ NO DEBEN SER CONECTADOS A CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA.

COMO COMPLEMENTO DE LOS APARATOS ART. 2000/2006/3707/ 3708/3718/4874/4875 UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LAMPARAS BI-PIN DE BAJO VOLTAJE, INDISTINTAMENTE AL SÍMBOLO ☞

ATENCIÓN: EN CASO DE CAMBIO DE LA LAMPARA DESCONECTAR LA TENSION DE LA RED. UTILIZAR SÓLO LAS LAMPARAS PREVISTAS PARA EL APARATO Y ESPECIFICADAS EN LAS CARACTERÍSTICAS NOMINALES. CONTROLAR SIEMPRE LA CONDICIÓN DEL PORTALAMPARA Y DE LOS CONDUTORES.

EN LOS APARATOS EQUIPADOS CON TORNILLOS EN LOS CONTACTOS DE LOS PORTALAMPARAS, SE RECOMIENDA AJUSTAR LOS MISMOS CON FUERZA.

LAS PIEZAS DE REPUESTO ESTÀN SIEMPRE DISPONIBLES ENTRE NUESTROS DISTRIBUIDORES. NO TOCAR LA LAMPARA CON LAS MANOS DESNUDAS, SI SE HACE, LIMPIARLA CON ALCOHOL.


LA DURACIÓN DE LAS LAMPARAS ESTÀ ESTRICTAMENTE VINCULADA A UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN (LA TENSION DE ALIMENTACIÓN NO DEBERÀ EN NINGÚN CASO SUPERAR EL VALOR NOMINAL), AL NÚMERO DE ENCEDIMIENTOS, A UNA BUENA CIRCULACIÓN DE AIRE EN EL PLAFÓN.

CUANDO SE USAN LAMPARAS AUTOPROTEGIDAS, NO DEBE APLICARSE EL CRISTAL DE SEGURIDAD SUMINISTRADO JUNTO CON EL APARATO.

ATENCIÓN: LAS INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSION DE SEGURIDAD (BTS) DEBEN SER REALIZADAS CON CONDUTORES DE SECCIÓN OPORTUNA; LES ACONSEJAMOS DE CONSULTAR LA TABLA INDICATIVA (5) ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

MONTERINGSANVISNING -


- 1) Afstanden fra armaturets sider til de omliggende bygningsdele i området mellem Indbygningsloft og fast loft skal være mindst 50 mm.
- 2) Afstanden fra armaturets top til bygningsdele skal være mindst 25 mm.

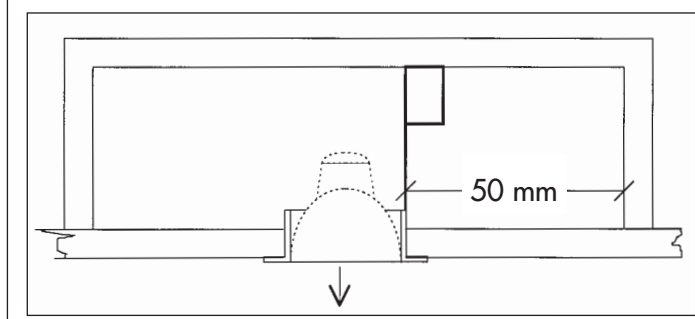

VIGTIGT -

 Anglver minste afstand til belyst genstand.
 Afstanden kan variere.

MOLLABLOCK

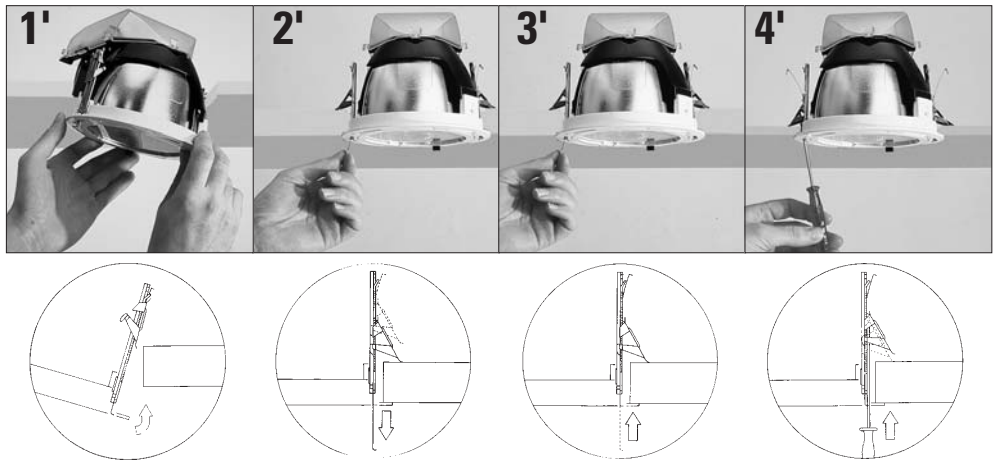

- S = SEZIONE CONDUTTORI
- S = CROSS SECTION
- S = LEITERQUERSCHNITT
- S = SECTION DE CONDUCTEUR
- S = SECCION DE CONDUCTORES
- L = DISTANZA TRASFORMATORE : LAMPADA
- L = DISTANCE TRANSFORMER : FIXTURE
- L = ABSTAND TRANSFORMATOR : LEUCHE
- L = DISTANCE LAMPE : TRANSFO.
- L = DISTANCIA TRANSFORMADOR : APARATO

L [m]	S	1.0 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²
		1 m	120 W	180 W	240 W	380 W
2 m	80 W	110 W	200 W	320 W	500 W	
4 m	40 W	55 W	140 W	160 W	250 W	
6 m	25 W	35 W	65 W	100 W	160 W	
8 m	20 W	25 W	50 W	80 W	120 W	
10 m	15 W	20 W	40 W	65 W	100 W	

AMPERE = $\frac{W}{V}$

12 V = Wx1 24 V = Wx2 6 V = W:2